



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

LABORATOIRE DE RÉSISTANCE AU FEU DE MARNE-LA-VALLÉE

LABORATOIRE PILOTE AGRÉÉ DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Arrêtés du 5/2/1959 et 24/4/1972)

LABORATOIRE AGRÉÉ DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA MARINE MARCHANDE

LABORATOIRE AGRÉÉ DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DIVERS

84 AVENUE JEAN-JAURÈS - CHAMPS-SUR-MARNE - B.P. 02 - 77421 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2 - Tél. : (1) 60.05.90.58 - Téléc. : 600 282 F - Télécopie : 60 06.13.18

RÉSISTANCE AU FEU DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Selon l'Arrêté du 21 Avril 1983 du Ministère de l'Intérieur

PROCÈS-VERBAL N° 89 - 28114

EXTENSION DE CLASSEMENT N° 89/4

CONCERNANT : Ventilateur de V.M.C. type VEC 382 H

OBJET DE L'EXTENSION : Agréer le ventilateur VEC 382 H, en se référant à l'essai du ventilateur VEC 382 C

VALIDITÉ :

- 1° Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son Procès-Verbal de référence.
- 2° La durée de validité est celle de son procès-verbal de référence sauf mention contraire portée sur la fiche de reconduction du Procès-Verbal.
- 3° Elle n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ce même Procès-Verbal.

EXTRAIT

ALDES

A E R A U L I Q U E

Nous tenons à votre disposition l'intégralité du procès-verbal ci-dessus référencé

Extension n° 89/4 au procès-verbal 89. 28114

1 - DESCRIPTION DU VENTILATEUR

Type 382 H Gamme V E C Senior (les cotes sont en mm)

Caisson (repère 1) en tôle d'acier galvanisée de 20/10ème de dimensions extérieures 1415 x 945 x 945, muni de deux ouïes (repère 2) \varnothing 630 pour l'aspiration et d'une ouïe 535 x 455 pour le refoulement qui est protégé par une grille.

L'une des ouïes d'aspiration, non utilisée, est obturée par un bouchon en tôle d'acier galvanisée. Pour accès au groupe moto-ventilateur, l'ouverture du caisson est prévue par enlèvement d'un panneau latéral équipé de deux poignées de manutention avec déverrouillage par écrous manuels. L'étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc cellulaire Néoprène.

Le groupe moto-ventilateur repose sur quatre supports en caoutchouc (repère 15) fixés sur des glissières.

Le ventilateur comprend une enveloppe, une roue et un moteur.

L'enveloppe, en tôle d'acier galvanisée est composée de deux flasques (repère 3) épaisseur 10/10ème et d'une volute (repère 3) épaisseur 8/10ème.

La roue \varnothing 380 en tôle d'acier galvanisée, dont les aubes accrochantes ont une épaisseur de 8/10ème et le flasque une épaisseur de 2 x 8/10ème est calée sur un arbre monté sur roulements à billes logés dans une bague en caoutchouc.

En bout d'arbre est clavetée la poulie réceptrice (repère 13) de \varnothing 280. Vitesse nominale du ventilateur : 570 tr/min.

La liaison ventilateur et manchette de refoulement est assurée par une manchette souple (repère 17) en toile de coton 620 g/m².

Le moteur LEROY - SOMMER type LS 80L - 0,73 kW, vitesse 1500 tr/min est fixé sur la volute du ventilateur par l'intermédiaire d'un support comportant une vis de réglage pour la tension de la courroie d'entraînement. Il est muni en bout d'arbre de la poulie motrice (repère 12) \varnothing 120.

La courroie (repère 14) TEXROPE type SUPER 84 est de section trapézoïdale.

L'intérieur du coffret de commande (repère 6) est protégé par fibres céramiques Papier KERLANE 45 de 3 d'épaisseur (repère 7).

Extension n° 89/4 au procès-verbal 89. 28114

La gaine de protection du câble électrique d'alimentation en silicone n'est pas fixée.

Le poids de l'ensemble est de 150 kg environ.

- Voir plan et nomenclature planches 1 et 2.

2 - DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Cotes en mm Vitesse en tr/min	Ventilateur essayé VEC 382 C	Ventilateur objet de cette extension : VEC 382 H
<u>Turbine</u> ø largeur Aubes tôle Flasque tôle Vitesse de rotation	380 380 8/10 2 x 8/10 750	380 380 4/10 6/10 570
<u>Moteur</u> type Puissance	LEROY SOMMER LS 90L IP 55 1800 W	LEROY SOMMER LS 80L IP 55 730 W
<u>Enveloppe</u> flasques tôle volute	10/10 8/10	10/10 8/10
<u>Caisson</u> L x P x H Ouïe d'aspiration Ouïe de refoulement	1415 x 945 x 945 ø 500 ø 535 x 455	1415 x 945 x 945 ø 630 ø 535 x 455

3 - JUSTIFICATION DE L'EXTENSION

Les modifications décrites, le moteur a été essayé avec le ventilateur VEC 271 B (PV n° 87.25590) et étant considéré également l'essai du modèle VEC 382 B (PV n° 87.25590), ne sont pas de nature à modifier le comportement au feu du ventilateur.

Extension n° 89/4 au procès-verbal 89. 28114

4 - CONCLUSIONS

4.1 - Agrément

1/2 heure - 400 °C - 4ème catégorie
∅ piquage individuel 125 mm

4.2 - Conditions de validité de l'agrément


Le ventilateur V.E.C 382 H doit être conforme à la description de cette extension.

4.3 - Conditions d'utilisation

Voir l'annexe I ci-jointe.

Fait à Champs sur Marne, le 31 Juillet 1989

Le Chef de la Division
"Résistance au Feu"

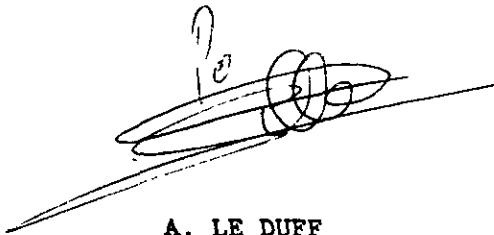

A. LE DUFF