


Fiche cotée OPTONE.H + GRILLE

Le nouveau volet de désenfumage habitat « OPTONE H + GRILLE » existe en une seule dimension, idéale pour le volet d'amenée d'air VB et le volet d'évacuation des fumées VH. Pour respecter le règlement incendie habitat (arrêté du 31 janvier 1986 modifié), il est nécessaire de positionner correctement le contre cadre du volet VH dans la hauteur :

Pour que le passage d'air du volet VH soit au moins à 1m80 du sol

=> positionner le contre cadre à 1m77 minimum

Schéma pour un contre cadre scellé dans un conduit béton.

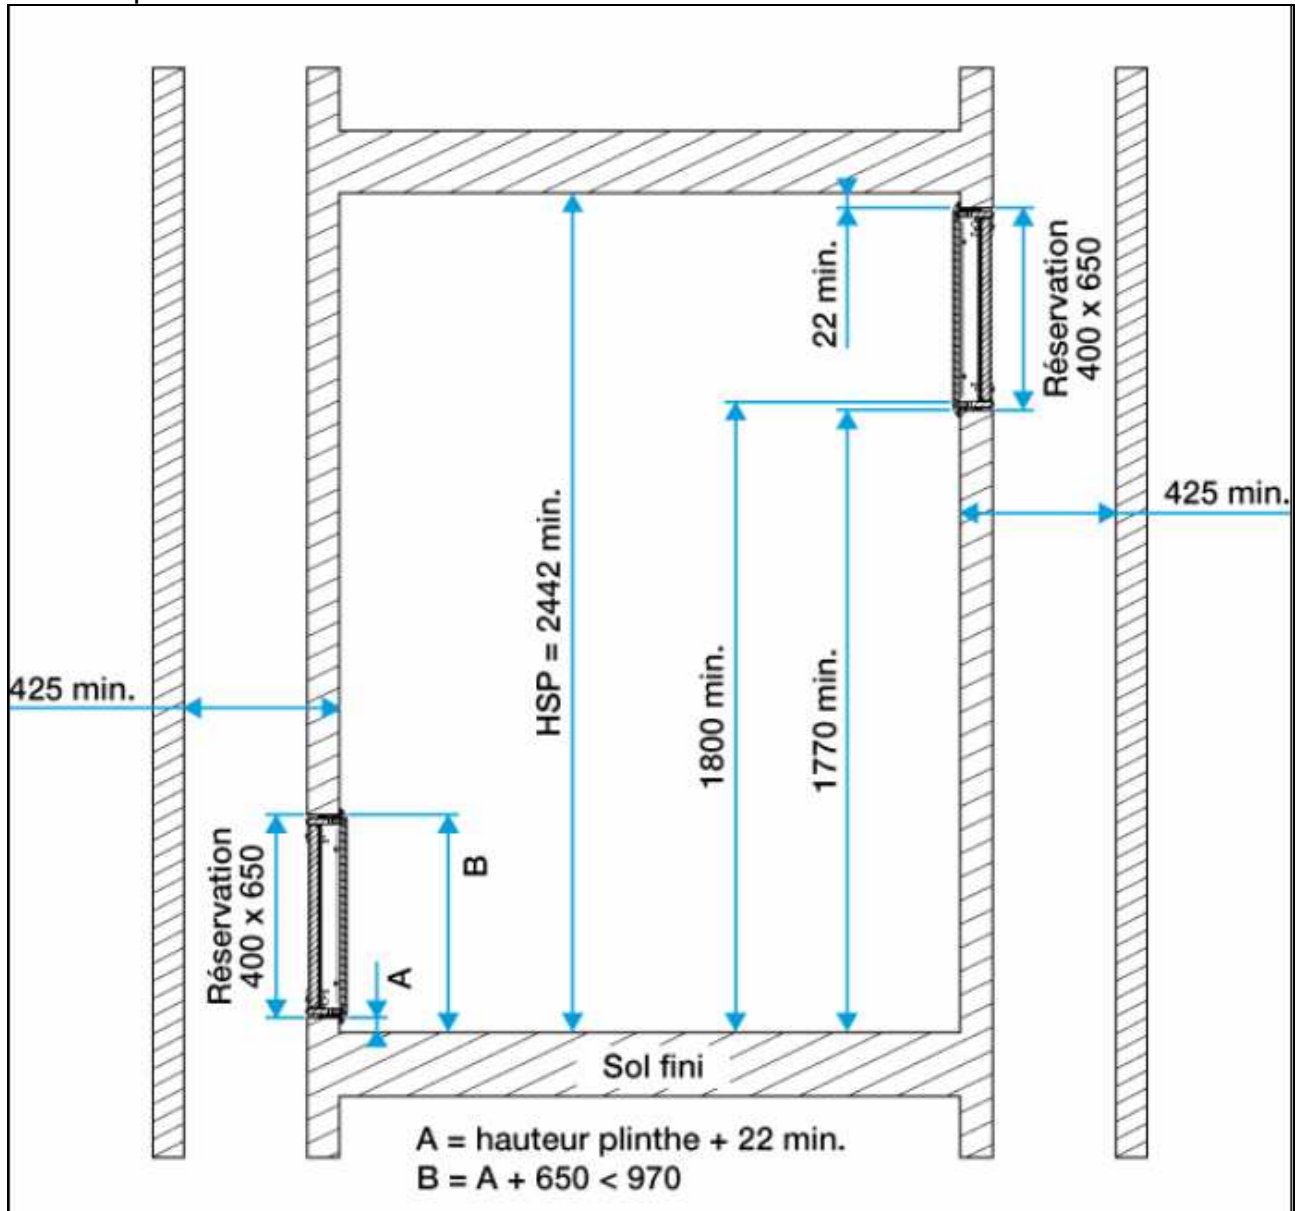

Pour un matériau léger type Promatect, Supalux ou Tecriver, le contre cadre est vissé dans un manchon périphérique.