



EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n°

13/2

sur le procès-verbal n°

12 - E - 533

Demandeur

ALDES AERAILIQUE
20 Boulevard Joliot Curie
F - 69694 VENISSIEUX CEDEX

Objet de l'extension

Rejet horizontal.

Durée de validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. **Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.**

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par EFECTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Les caissons de ventilation mécanique contrôlée de la gamme CVEC MICRO-WATT + peuvent être utilisés dans la configuration en rejet horizontal.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Les caissons de ventilation mécanique contrôlée de référence CVEC 2500 MICRO-WATT + et CVEC 1000 MICRO-WATT + avec refoulement horizontal sont autorisés dans la mesure où cette configuration n'est pas de nature à modifier ou à altérer les performances des caissons.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Les conditions à respecter sont celles figurant dans le procès-verbal de référence.

4. CONCLUSIONS

Les performances des caissons de VMC décrits dans le procès-verbal n° 12-E-533 et de son extension de classement 13/1 restent inchangées.

Fait à Maizières-lès-Metz, le 27 août 2013




Julien BARR
Ingénieur Chargé d'Affaires



Mathieu FENUCCI
Chef de Service Essais

ANNEXE PLANCHES

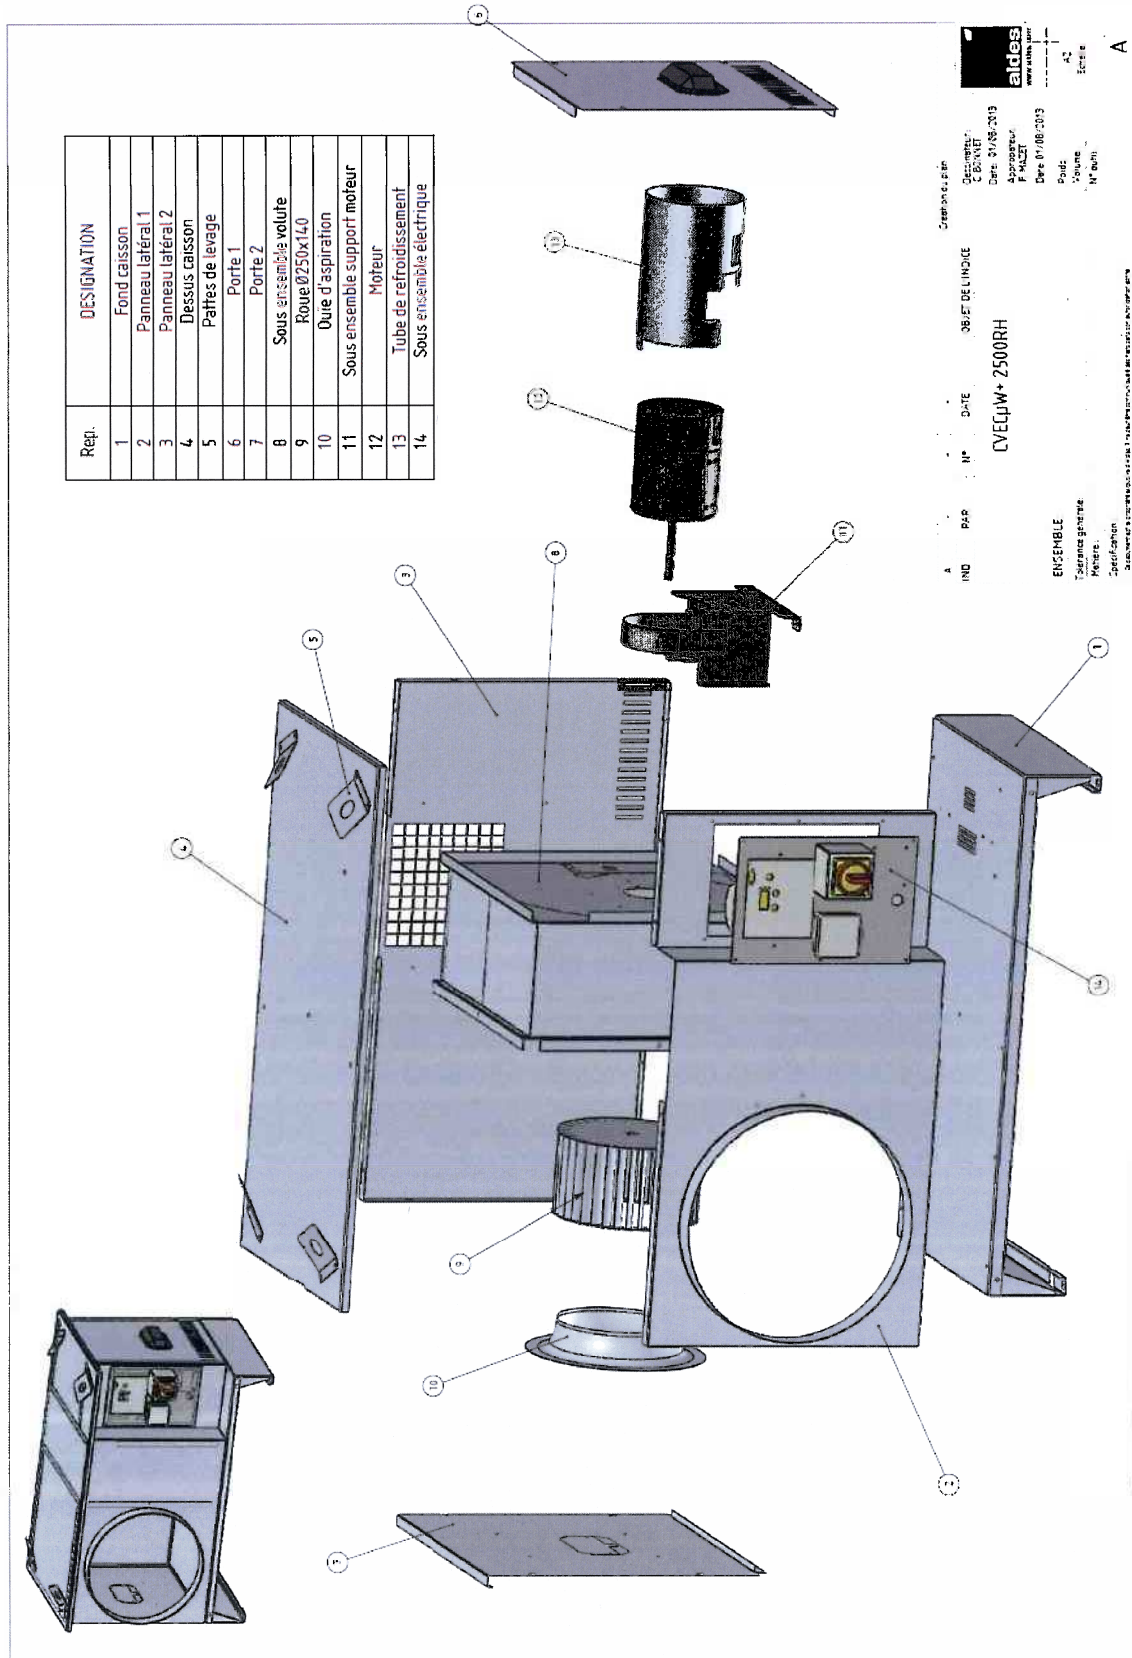

Rep.	DESIGNATION
1	Fond caisson
2	Panneau latéral 1
3	Panneau latéral 2
4	Dessus caisson
5	Pattes de levage
6	Porte 1
7	Porte 2
8	Sous-ensemble volute
9	Roue Ø250x140
10	Orue d'aspiration
11	Sous-ensemble support moteur
12	Moteur
13	Tube de refroidissement
14	Sous-ensemble électrique

aldes
www.aldes.com

Création: 2011
Date: 01/08/2013
Approuvé: P. MAJEST
Date: 01/08/2013

IND. PAP. N° DATE
OBJET DE L'INDICE
LVEQpw+ Z500RH

ENSEMBLE
*Système générale
Réfère:
Spécification
Supplémentaire à l'ensemble de base 12-E-533

Page 3 sur 4

