

# Avis Technique Hygroréglable 2018: Le nombre d'entrées d'air évolue.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, le Cahier des Prescriptions Techniques communes (CPT n° 3615-V4) a modifié les règles concernant le nombre d'entrées, pour tous les fabricants.


## HYGRO B INDIVIDUEL + COLLECTIF

	SEJOUR		CHAMBRE	
	ancien AT2013	nouvel AT2018	ancien AT2013	nouvel AT2018
F1	2 EF	2 EH	-	-
F2		1 EH	1 EH	
F3		1 EH	1 EH	
F3 optimisé 1 EH		1 EH	1 EH	
F3 optimisé 2 EH	2 EH	1 EH	1 EH	
F4		1 EH	1 EH	
F4 optimisé		1 EH	1 EH	
F5 et +	2 EH	1 EH	1 EH	

### Je masque un trou de mortaise :

#### Extérieur =

Installer l'auvent commandé.

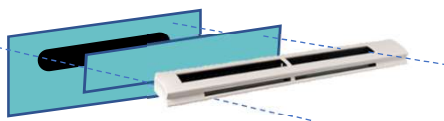

#### Intérieur =

- Poser l'obturateur autocollant blanc 11011448.
- Ou tout autre moyen d'obturation pérenne et esthétique.
- Ajouter (ou non) l'entrée d'air pour des raisons esthétique.

## HYGRO A INDIVIDUEL + COLLECTIF

	SEJOUR		CHAMBRE	
	ancien AT2013	nouvel AT2018	ancien AT2013	nouvel AT2018
F1		2 x EF34 / 2 x 45	-	-
F2	1 x EF 23	2 x 30	1 x EF 47 / 1 x 30	
F3	1 x EF 47	2 x 30	1 x EF 34 / 1 x 30	
F3 optimisé	1 x EF 47	2 x 30	1 x EF 47 / 1 x 30	
F4		1 x EF 47 / 1 x 45	1 x EF 47 / 1 x 30	
F5		1 x EF 47 / 1 x 45	1 x EF 47 / 1 x 30	
F6 et +		1 x EF 47 / 1 x 45	1 x EF 47 / 1 x 22	

# Avis Technique Hygroréglable 2018. Tableaux de dimensionnement.



## Maison individuelle : Hygro B

Type Logement	Nombre entrée d'air hygroréglable		Bouches d'extraction					
	Séjour	Chambre	Cuisine	SdB 1	Autre SdB	SdB avec WC	WC	Salle d'eau
F1	2 EH	-	C32	B21		BW21	W13	B21
F2	1 EH	1 EH	C36					
F3			C21					
F4								
F5								
F6			B21	B23 si 2 <sup>ème</sup> Bain de 2B + 1WC sinon B21	BW22			
F7								

## Collectif : Bouches

### HYGRO B solution collective

Type logt	Cuisine	Salle de bains	Salle de bains avec WC	WC	Salle d'eau
F1	C31	B31	BW31	W13	B31
F2	C32		BW32		
F3	C33	B32	BW32		
F4	C34				
F5	C35	B33	BW33		
F6					
F7					

### HYGRO A solution collective

Type logt	Cuisine	Salle de bains	Salle de bains avec WC	WC	Salle d'eau
F1	C31	B31	BW31	W13	B31
F2	C36		BW32		
F3	C21		BW33		
F4					
F5	B33	BW33			
F6					
F7					

### HYGRO A en HOTEL

Type de chambre	Type de sanitaire	Salle de bains	Salle de bains avec WC	WC	Crdbnr
2 personnes	Bain avec WC commun	-	C5	-	0,74
	Bain + WC séparé	C5	-	W13	0,92
3 personnes	Bain avec WC commun	-	C6	-	0,51
	Bain + WC séparé	C6	-	W13	0,6
4 personnes	Bain avec WC commun	-	C7	-	0,54
	Bain + WC séparé	C7	-	W13	0,62

### HYGRO Gaz solution collective

Type logt	Cuisine	Salle de bains	Salle de bains avec WC	WC	Salle d'eau
F1	BAZ 20/75	B31	BW31	W13	B31
F2	BAZ 30/90		BW32		
F3	BAZ 45/105	B32	BW32		
F4	BAZ 45/120				
F5	BAZ 45/135	B33	BW33		
F6					
F7					

## Entrées d'air

### DIMENSIONNEMENT AÉRAULIQUE

#### HYGRO B en Habitat Individuel et Collectif

Type logement	Nombre entrée d'air hygroréglable (EH)	
	Séjour	Chambre
F1	2 EH	-
F2	1 EH	1 EH
F3		
F4		
F5		
F6		
F7		

#### HYGRO A en Habitat Individuel et Collectif

Type logement	Module d'entrée d'air	
	Séjour	Chambre
F1	2 x 45	-
F2	2 x 30	30
F3		
F4		
F5		
F6	45	22
F7		

#### HYGRO A en Hôtel

Type de chambre	Type de sanitaire	Module d'entrée d'air
2 personnes	Bain avec WC commun	30
	Bain et WC séparé	45
3 personnes	Bain avec WC commun	45
	Bain et WC séparé	2 x 30
4 personnes	Bain avec WC commun	2 x 30
	Bain et WC séparé	2 x 45

#### HYGRO GAZ en Habitat

Type logement	Module d'entrée d'air	
	Séjour	Chambre
F1	2 x 45	-
F2	2 x 30	30
F3		
F4		
F5		
F6	45	22
F7		